


UWAGI:

1. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
2. Spadki podejść powinny wynosić minimum 1,5%.
3. Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytych lub obejm montowanych pod kielichami.
4. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji lub na każde 4m wysokości pionu co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przeniesienie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne zabezpieczające rurociąg przed dociskiem.

ŚREDNICE PODEJŚĆ	
UMYWALKA	Ø50mm PVC
ZLEW	Ø50mm PVC
NATRYSK	Ø50mm PVC
PRALKA	Ø50mm PVC
MISKA USTĘPOWA	Ø110mm PVC

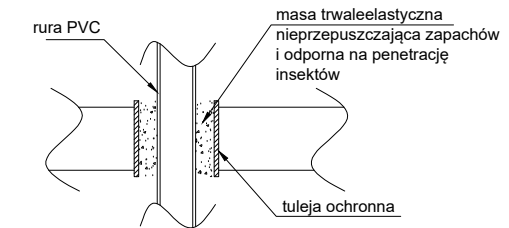

Detal przejścia rury przez przegrody budowlane

LEGENDA

- - instalacja kanalizacji sanitarnej
- - PK1 pion kanalizacji Ø110

Projekt techniczny remontu lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ulicy Chopina 2 w Żyrardowie - działka ewid. nr 3490/1 .	Skala:	1:100
	Data:	03.2018
	Nr rys.:	2
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej.		Podpis:
Projektant: mgr inż. Norbert Bukowski upr. bud. MAZ/0460/POOS/10		