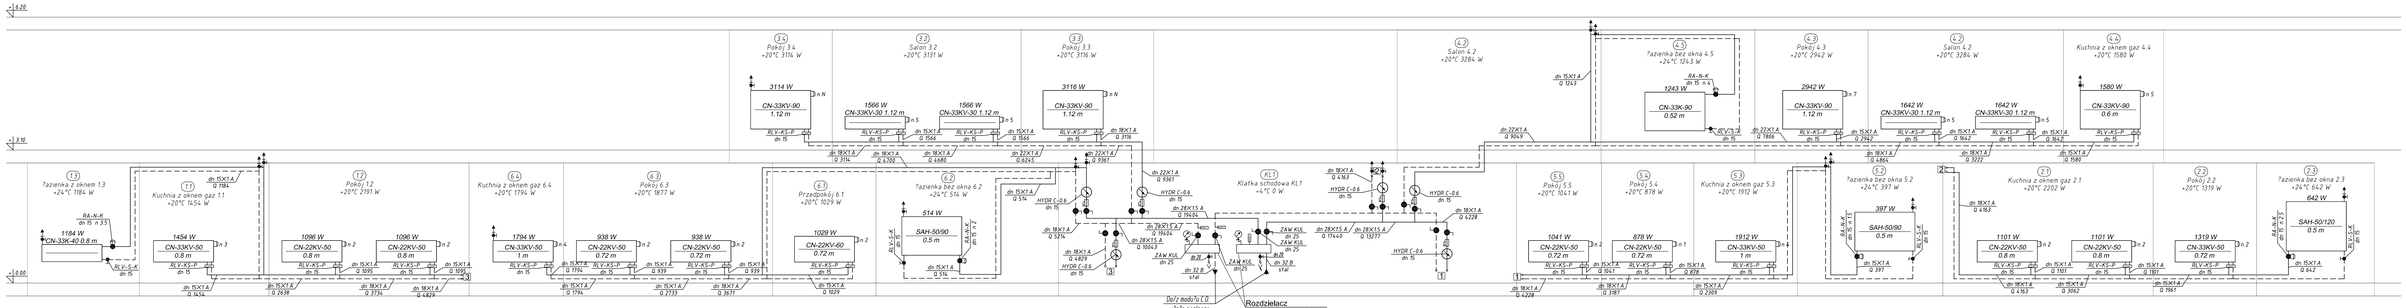

Schemat odpowietrzenia pionu



Schemat podłączenia grzejnika



Legenda:

- 18.4 Kuchnia 18.4 +20°C 430 W — Symbol i nazwa pomieszczenia
- Temperatura obliczeniowa i zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
- grzejniki stalowy płytowy, COSMO firmy VOGELMOOT
- Typ i rocznik grzejnika
- 728 W, CN-20KV-50 0.8 m, n 2 — nastawa zaworu termostatycznego wbudowanego w grzejnik
- Typ zaworu przyłączeniowego — RLV-KS-P, ø64
- grzejniki łazienkowy drabinkowy SAHARA, firmy Instal-Projekt
- 534 W, SAH-50/90 0.5 m
- Typ i rocznik grzejnika
- Typ zaworu odcinającego — RLV-KS-P, ø64
- Średnica zaworu — ø64 ø 28 ø 22
- Typ zaworu termostatycznego
- Nastawa wstępna zaworu
- Numer pionu
- Zawór spustowy ze złączką do węża
- Kompensator mieszkowy
- Punkt stały
- Termometr
- Manometr
- Automatyczny zawór odpowietrzający
- połączenie odległych przewodów

Biuro Projektowe "OWIS" Grzegorz Głuszczyk ul.Pułtuska 30, 06-456 Ojrzeń e-mail: grzegorz.gluszczyk@wp.pl tel. 668-050-429			
Opracowanie:	PROJEKT BUDOWLANY Instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.	Faza projektu:	PB
Adres inwestycji:	96-300 Żyrardów ul.Kościuszki 20 dz. nr ewid. 4177/1 obręb 0004	Skala:	- ; -
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 20 96-300 Żyrardów	Data:	28.01.2018
Tytuł rysunku:	Rozwinięcie instalacji.	Nr rys:	5
Projektował: mgr inż. Grzegorz Głuszczyk	Nr uprawnień MAZ/0254/PWOS/10 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis	
Sprawdził: mgr inż. Ryszard Najda	Nr uprawnień MAZ/0453/PBS/15 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis	