

Żyrardów, dnia 26.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty na:
„Wykonanie okresowej 5 - letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie.”

1. Szczegółowy zakres usługi został określony w odrębnym załączniku – opis przedmiotu zamówienia.
2. Termin składania ofert: upływa w dniu **04.12.2018 r. o godz. 09.00.**
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **04.12.2018 r. o godz. 09.10** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty w zamkniętej kopercie z napisem: **„Wykonanie okresowej 5 - letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie.”**
5. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów.
6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
7. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
8. Do formularza oferty należy załączyć:
 - a) dokument z którego wynika umocowanie do podpisania oferty tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub pełnomocnictwo.
 - b) kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do oceniania i badania stanu technicznego w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
 - c) dokument świadczący o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.
 - d) kserokopię świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru oraz Eksploatacji.
9. **Termin realizacji usługi – 14 dni od podpisania zlecenia.**
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W załączeniu:

1. Formularz oferty zał. nr 1 + oświadczenie RODO art. 13
2. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2
3. Oświadczenie RODO art. 14 – zał. nr 3

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
PROKURANT

mgr inż. Paweł Rzeszut

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

mgr inż. Mirosław Urhannowski

OFERTA

w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

1. Nazwa i siedziba Oferenta:

.....
.....
nr telefonunr fax. e-mail.....

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5,
96-300 Żyrardów.

3. Nawiązując do zapytania ofertowego na usługi:

**„Wykonanie okresowej 5 - letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomości przy
ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie.”**

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia:

za cenę netto
podatek VAT w wysokości%
tj.....
Cena brutto wynosi:
słownie :
.....

Miejscowość, data

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”, informuję że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1 tel. 46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu, którego działa P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5 tel. 46 858 10 00 adres e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej Administratorem.
- Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych samodzielnie oraz powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w tym P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5, która jest podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora;
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pan Jaromir Dylewski, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@zyrardow.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **„Wykonanie okresowej 5 - letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie.”**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
- Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom (tzw. strona trzecia), które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem regulaminowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu i skutkują niemożliwością dopuszczenia ofert do postępowania przetargowego.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO tj. nie będą podawane procesowi pozycjonowania;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Data i podpis Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie, w zakresie nie mniejszym niż to wynika z art. 62 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami).


Wyniki kontroli o których mowa będą musiały być udokumentowane przez Wykonawcę protokołami zawierającymi m.in. ocenę stanu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz ogólne zalecenia napraw zgodnie z załączonymi wzorami protokołów i rysunków.

1. Zakres przeglądu obejmuje:

- a. Sprawdzenie stanu technicznego elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej :
 - wewnętrznych linii zasilających,
 - tablic rozdzielczych głównych, piętrowych i administracyjnych,
 - instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w pomieszczeniach wspólnego użytku,
 - instalacji, osprzętu i urządzeń elektroenergetycznych w mieszkaniach oraz lokalach użytkowych,
 - uziemień i przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,
 - wykonanie: pomiarów skuteczności zerowania, oporność izolacji, oporność uziemień wraz ze sporządzeniem protokołów, wg zał. wzorów,
 - opis tablic rozdzielczych z obwodami, z bolcami i rozdzielni,
 - sporządzenie uproszczonych rysunków z rozmieszczeniem gniazd z bolcem w lokalach oraz schematy rozdzielni,
 - we wnioskach z przeglądów wykonać szczegółową ocenę stanu technicznego
- b. Sprawdzenie stanu technicznego i lokalizacji elementów instalacji odgromowej:
 - sprawdzenie elementów instalacji i ciągłości połączeń części naziemnej,
 - odległość elementów otoczenia od urządzeń piorunochronnych,
 - sprawdzenie uziomów, nadanie numeracji,
 - pomiary rezystencji uziemienia wraz ze sporządzeniem protokołów i rysunków usytuowania zwodów i ciągów poziomych na dach, określić dach- kryty blachą czy papą + metryka,
 - w przypadku braku instalacji odgromowej określić konieczność jej wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - sprawdzenie z jakiej stacji trafo zasilany jest budynek,
 - sprawdzenie jaki jest istniejący system ochrony,
 - wymagane jest wykonanie wszystkich pomiarów urządzeniami posiadającymi świadectwo homologacji, podać typ i numer homologacji.

Nieruchomość przy ul. Żeromskiego 13:

1. Budynek 1 – dwukondygnacyjny, powierzchnia 184,80 m, pomieszczenia biurowe, instalacje: elektryczna, wod - kan, co. Wyposażenie: 2 hydranty + gaśnice.
2. Budynek 2 – jednokondygnacyjny, powierzchnia 158,90 m, pomieszczenia biurowe, instalacje: elektryczna, wod-kan, co.
3. Budynek 3 – zespół garażowy, powierzchnia 112 m.

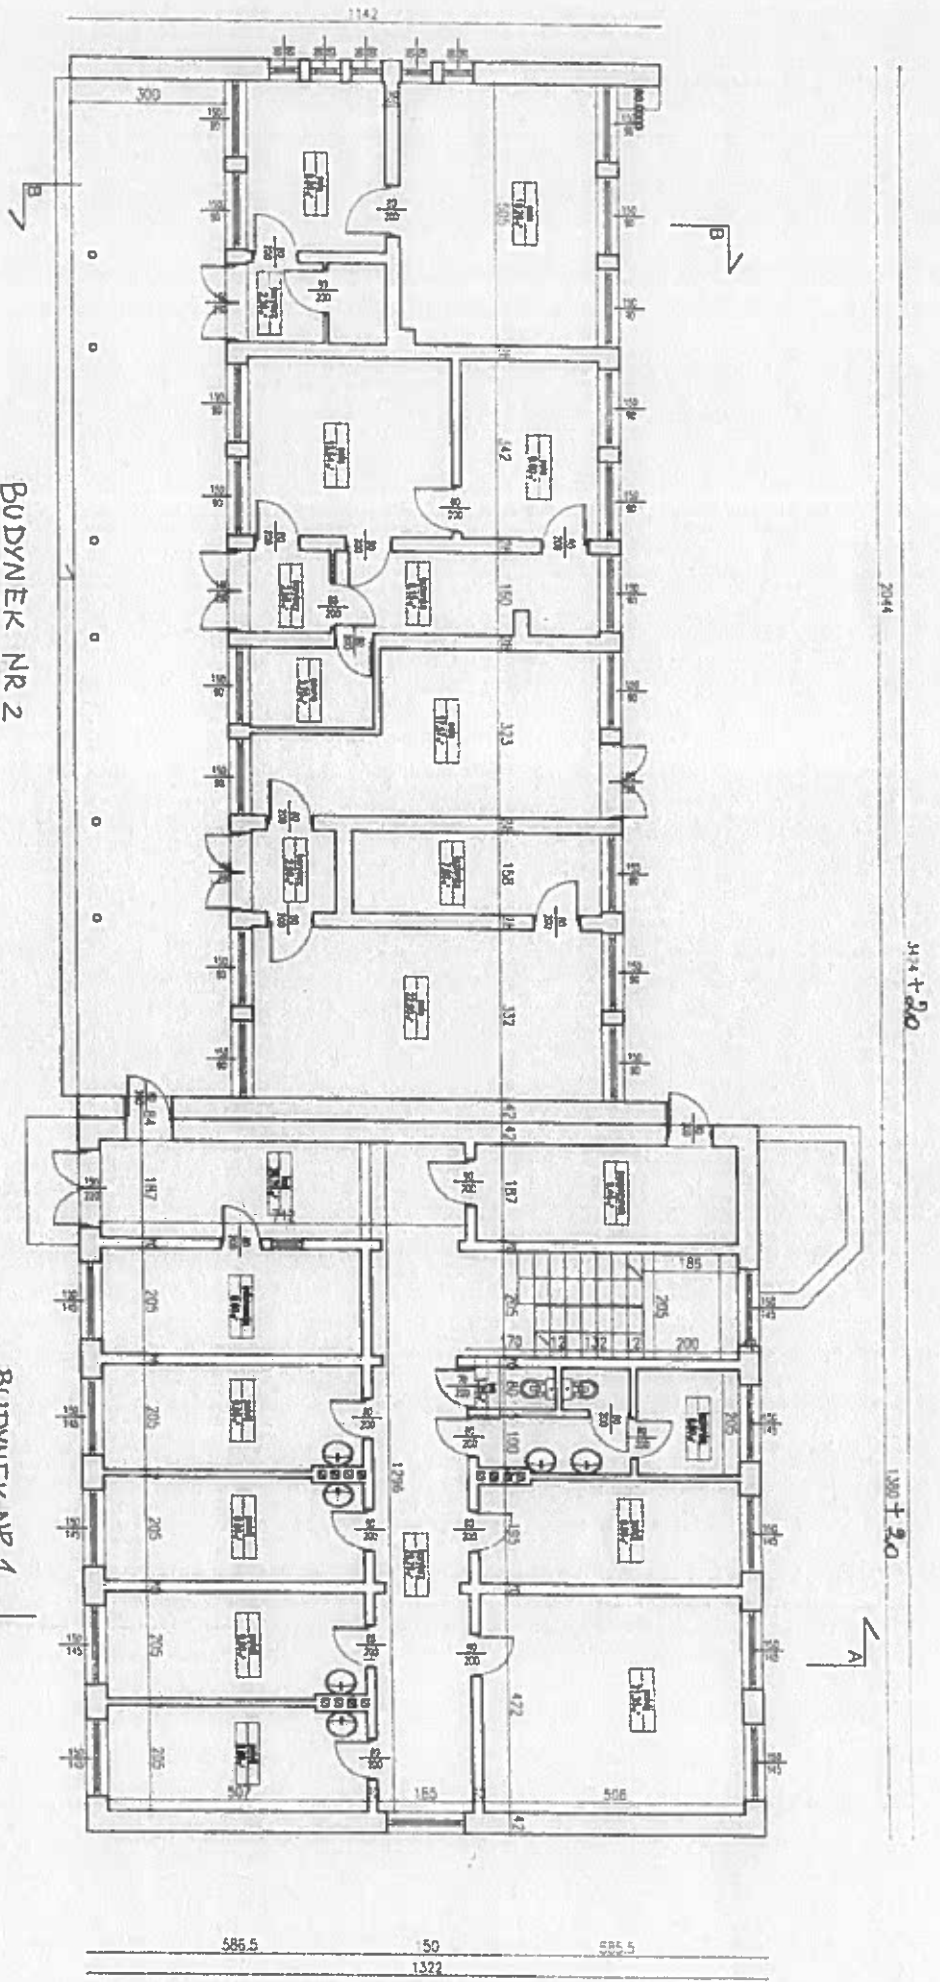

nr domu 5.10.2018r. dokonano
 potrójnego powiększenia powierzchni.

por. rob. (1) - 184,80m²
 por. rob. (2) - 158,9m²

DYREKTOR
 Międzyzespół Urbanistyczny
 w Żyromowie
 (Logo: Międzyzespół Urbanistyczny w Żyromowie)

MIEJSKI ZESPÓŁ URBANISTYCZNY
 w Żyromowie
 98-300 Żyromów, ul. Mirosława 66
 tel. (0-46) 855-24-71
 NIP 638-16-06-182, REGON: 750440407

OPISZCZONYCH BUDOWI WYKONANO			
LUBIŁYCH, DZ. 190, NR 21			
ZIMOWA			
DATA PRZEMIANU, KOLOR	WYKONANO	WYKONANO	WYKONANO
BUDWA ARCHITECTURA	AN URZ. BUD.	AN URZ. BUD.	AN URZ. BUD.
PROJEKTANT:	17/01 St-01	17/01 St-01	17/01 St-01
INŻYNIER BUD. KONTROLA JAKOŚCIA	17/01 St-01	17/01 St-01	17/01 St-01
DATA:	CZERNIEC 2014	RTS, NR	1

NAZWA WYKONAWCY
Adres Wykonawcy
tel/fax

WZÓR

Zyrardów dnia

PRZEGLĄD 5-LETNI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

w zakresie określonym w § 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r -Prawo
(Dz. Ust. Z 2016r poz.290 – z późniejszymi zmianami) i) oraz w § 5 i 6
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
(D.U Nr 74 poz. 836).

Właściciel budynku:
(WSPÓLNOTA).....

Zarządca budynku:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
96-300 Żyrardów ul. Armii Krajowej 5

Lokalizacja:
Żyrardów ul.

Data przekazania budynku do eksploatacji: **wrzesień 1975r.**

Przeznaczenie budynku:
Mieszkalny, wielorodzinny

Informacje ogólne:

- Ilość kondygnacji -
- Ilość klatek schodowych -
- Ilość mieszkań -
- Pomieszczenia użytkowe -
- Lokale usługowe -
- Urządzenia dźwigowe -
- Projekt inst. elektrycznej -

Data przeglądu: miesiąc/rok.

Opracował:

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Specjalista ds. Technicznych-Elektrycznych
upr. bud. GT. 63/6/76 Sk-ce
upr. elektryk: 67-107/330/2016, D-197/177/2016
Marian Włoczyński

Żyrardów dn.

WZÓR

PROTOKÓŁ N 1

z badania stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej
zasilanych z sieci o napięciu znamionowym $U = 230V$

1. Zleceniodawca PGM

2. Obiekt Kościuszki 22 m 7

3. Data badania:

Temperatura otoczenia 20 °C

4. Przyrządy pomiarowe

Lp	Nazwa przyrządu	Nap. probiercze	Typ	Nr fabryczny
		V		
1	Miernik	EARTH-ISO	MI 2088	13015368
2				

5. Tablica z wynikami pomiarów

Lp	Nazwa badanego urządzenia (obwodu) (typ, nr fabr.)	Zmierzona rezystancja izolacji										R_{wym}	Rezystancja izolacji spełnia wymogi normy tak-nie ¹⁾
		L1-L2	L1-L3	L2-L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2-PE	L3-PE	N-PE		
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ		
1	obwód oświetl.				100							0.5	tak
2	obwód gniazd 1				100							0.5	tak
3	obwód gniazd 2				100							0.5	tak

6. Uwagi i wnioski:

a). Wynik oględzin instalacji i urządzeń jest pozytywny

b). Zauważone usterki: brak

7. Orzeczenie: Badane urządzenia są sprawne i mogą być nadal eksploatowane.

8. Data następnego badania

Oznaczenia

R_{wym} - wymagana wartość rezystancji izolacji

Uwaga. 1) właściwe wpisać

Badania przeprowadził:
R.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Specjalista ds. Technicznych - Elektrycznych
upr. Min. G.T. 63.6/76 Sk-ce
upr. elektr.: E-19/0-00016/D-197/177/2016
Marek Łącznyński

WZÓR

Protokół nr 1a

z dnia kontroli sprawności technicznej urządzeń piorunochronnych

Rodzaj: przegląd 5 letni.

1. Żyrardów ul. Kościuszki 22

2. Właściciel budynku: Wspólnota/Gmina

3. Zarządca budynku: PGM Żyrardów

4. Liczba kondygnacji: 3

5. Wykonano następujące badania:

a. Oględziny części nadziemnej: **brak instalacji odgromowej**

b. Sprawdzenia wymiarów: -

c. Rezystancja uziemienia wg pomiaru: -

d. Wymagana rezystancja uziemienia: 30 Ω

e. Sprawdzenia stanu uziomów:

8. Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:

a. Uznać urządzenie piorunochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- **brak instalacji odgromowej**

b. Zaleca się dodatkowe prace naprawcze:

- wykonać instalację odgromową budynku

9. Prowadzący kontrolę zapoznał się z dokumentacją powstałą po poprzedniej kontroli.


W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Inne uwagi: brak


Kontrolę przeprowadził i protokół sporządził:

.....

10. Protokoły sporządzono w dwu egzemplarzach: pierwszy w celu umieszczenia w Książce obiektu budowlanego, drugi dla osoby, która prowadziła kontrolę.

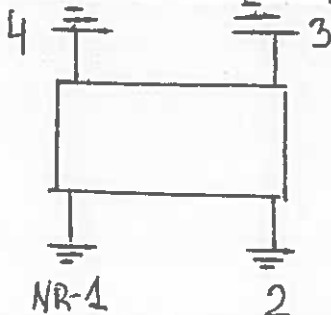

RZUT DACHU



P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Specjalista ds. Technicznych - Elektrycznych
upr. bud/GT/6376/16 Sk-ce
upr. elektr.: ET 90340016, D-197/17/201
Marian Mącznyński

WZÓR**PROTOKÓŁ Nr. 2**

z badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o napięciu znamionowym $U = 230 \text{ V}$ z zabezpieczeniami przelężeniowymi

1. Zleceniodawca: PGM
2. Obiekt: Kościuszki 22/ m 7
3. Data badania:
4. Przyrząd pomiarowy:

Lp	Nazwa przyrządu	Typ	Nr fabr.
1.	Miernik Sonel	MPI-502	AE0165
2.			

5. Tablica z wynikami pomiarów

L.p	Nazwa obwodu, identyfikacja urządzenia	Prąd znam i rodzaj zab.	Wsp.	Iw	R	Iz	Ocena skuteczności
		A	"k"	A	Ω	A	tak/nie
1	gnia. kuchnia 1	20	2,5	50	0,58	397	tak
2	gnia. kuchnia 2	20	2,5	50	0,62	371	tak
3	gnia. łaz. 1	20	2,5	50	0		brak ochrony
4	gnia. łaz. 2	20	2,5	50	0,54	426	tak

6. Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń i gniazd wtyczkowych przedstawione na rysunku

Uwagi i wnioski:

- a) Gniazda w pokojach bez bolcy
- b) Zauważone usterki: brak ochrony w gniazdach wg. tablicy z wynikami

7. Orzeczenie.

Badane urządzenia mogą być nadal eksploatowane po usunięciu usterek z pkt 6b

8. Data następnego badania.

Badania przeprowadził:

.....
 podpis


P.G.M. Zyrardów Spółka z o.o.
 Specjaliści ds. Technicznych - Elektrycznych
 ul. Buda 63/6/76 Sk-ce
 opr. elektr. - 10/340/2016, .O-197/17/2016
Marian Mączyński

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU
Żyrardów ul. Kościuszki 22 m 7

URZĄDZENIE			UWAGI:
Licznik	w lokalu	x	
	w klatce		
Tablica licznikowa	drewniana		
	oryginalna	x	
Zabezpieczenia	Bi	x	
	S-191(3)..*		
Obw. (ilość/wielkość zab.)	Ośw:	10A	
	Gn:	20A	
Instalacja (rodzaj przew.)	AL.		w bawelnie
	Cu	x	
	Mieszana		
Pomiary (pomiaru w załączeniu)	Oporności	X	
	Skuteczności	X	
	Różnicówka		

* zaznaczyc X - właściwe

Rozmieszczenie gniazd z bolcem i usytuowanie rozdzielni z zabezpieczeniami

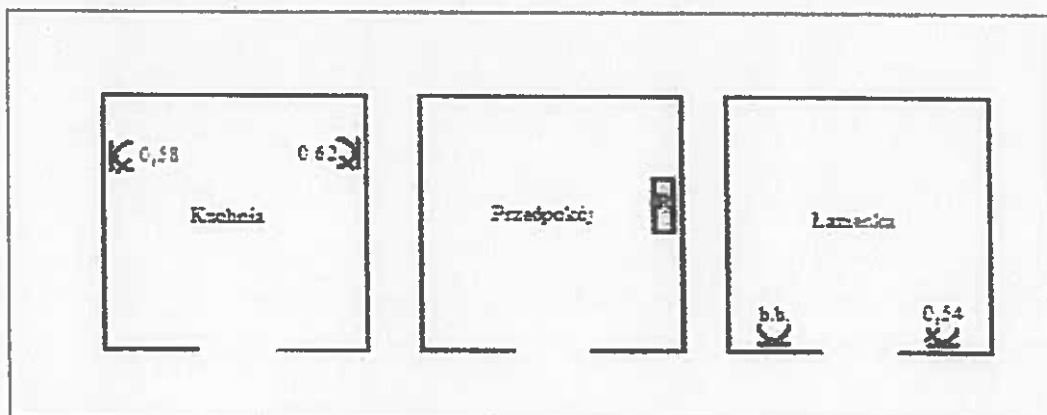

WZÓR

Opracował
 G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
 Specjalist. Biu. Technicznych - Elektrycznych
 ul. bud. - G1, 63/6/76 Sk-ce
 opr. elek. z EC 1003-10/2016, „O”-197/177/2016
Murcin Mącznyński

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KLATCE
Żyrardów ul. Kościuszki 22 KL 1

URZADZENIE			UWAGI:
Licznik	w lokalu	x	
	w klatce		
Tablica licznikowa	drewniana		
	oryginalna	x	
Zabezpieczenia	Bi	x	
	S-191(3)..*		
Obw. (ilość/wielkość zab.)	Ośw:	10A	
	Gn:	20A	
Instalacja (rodzaj przew.)	AL.		w bawelnie
	Cu	x	
	Mieszana		
Pomiary (pomiaru w załączeniu)	Oporności	X	
	Skuteczności	X	
	Różnicówka		

* zaznaczyć X - właściwe

Rozmieszczenie urządzeń i usytuowanie rozdzielni z zabezpieczeniami na osobnym schemacie.

Opracował


WZÓR

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
 Specjaliści Technicznych-Elektrycznych
 ul. Bud. G. 1, 22-616/76 Sk-cc
 upr. elekt. P. 19/5482/2016, D-197/177/2016
Marian Mączyński

WZÓR

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

adres

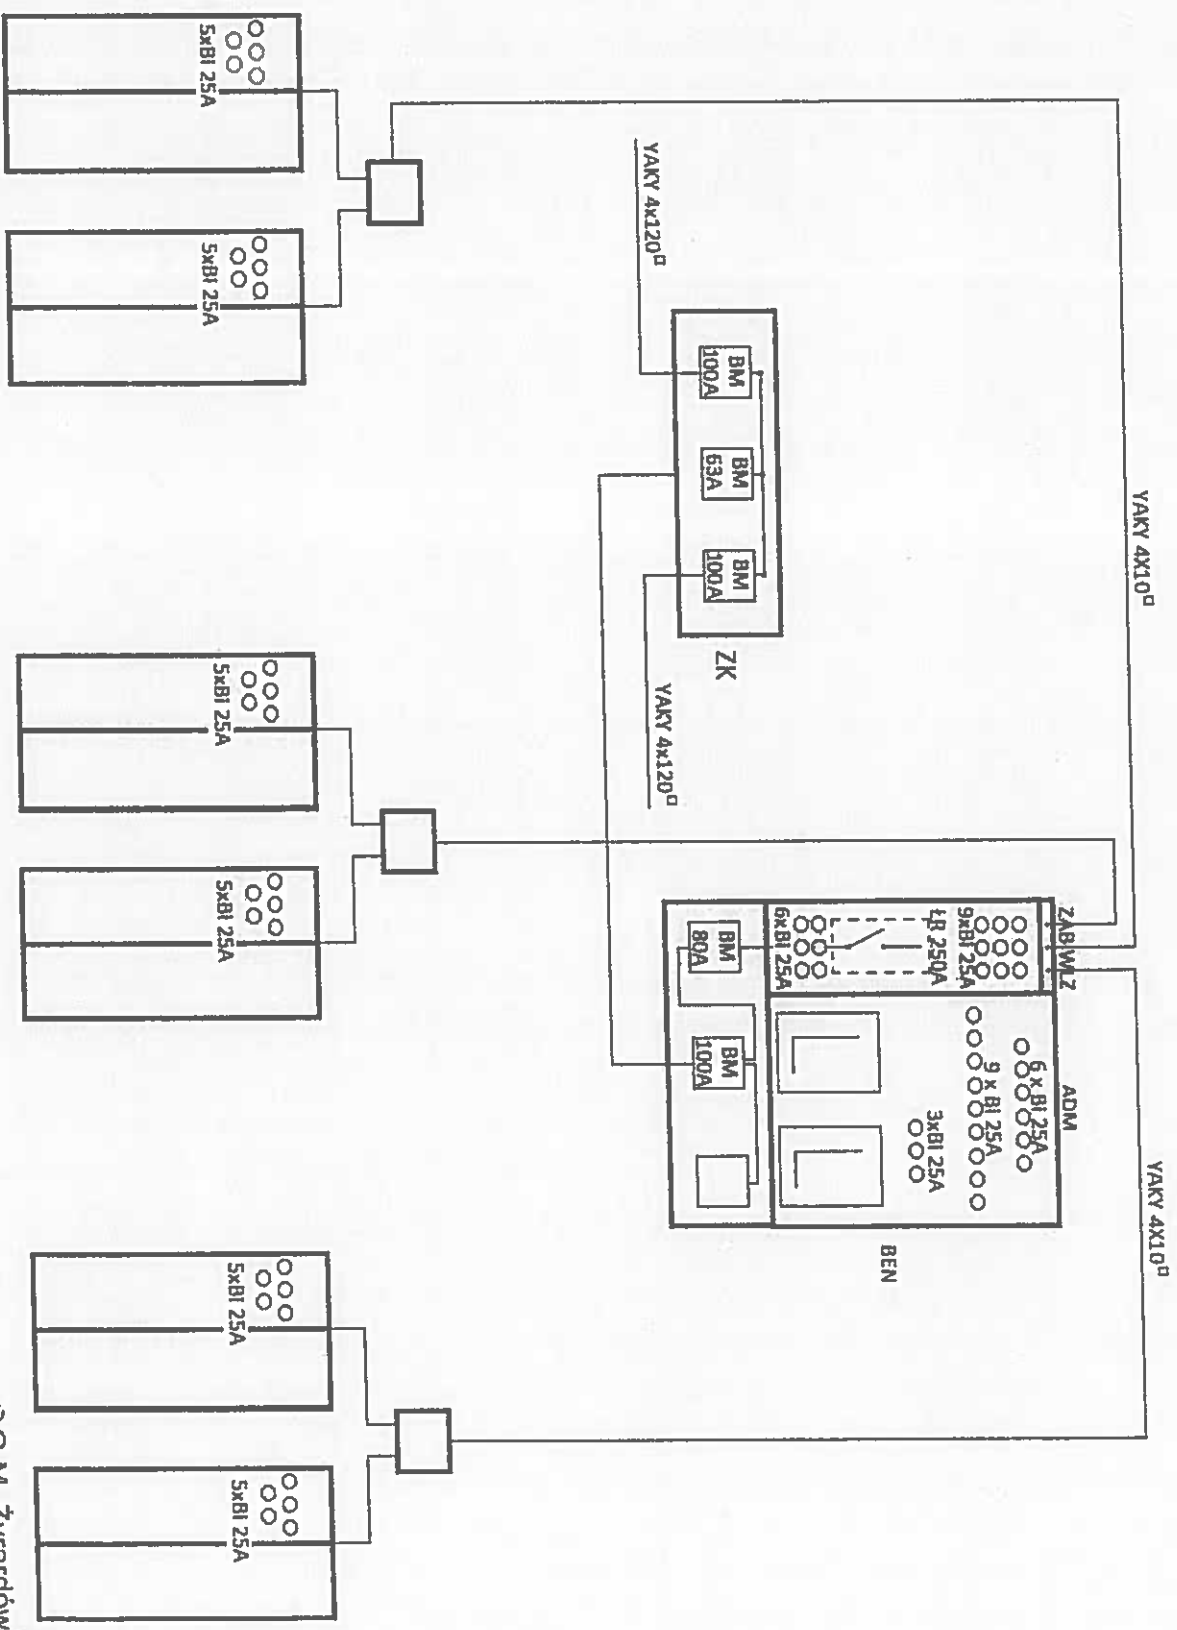

KRAM Żyrodów Spółka z o.o.
Specjalista ds. Technicznych i Elektronicznych
ul. bud. GT. 100/100
upr. elekt.: E-197340/2016, P-197177/2016
Marian Maczyski

Protokół nr 1

z dnia r. kontroli sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych

Rodzaj: przegląd 5 letni.

1. Żyrardów ul. Kościuszki 22

2. Elementy wskazujące niezgodność z projektem:

- brak projektu
- brak uziemień wyrównawczych

WZÓR

3. Rezystancja uziemienia: **brak**

4. Rezystancja pętli zwarciowej: wg. protokołu pomiaru

5. Rezystancja izolacji wg pomiaru jest skuteczna: **tak**

6. Stwierdzono następujące usterki w odbiorach administracyjnych:

- instalacja ogólna w złym stanie technicznym
- instalacja oświetleniowa administracyjna niekompletna

7. Stwierdzono wyżej wymienione usterki w następujących lokalach:

1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

8. Istniejący stan techniczny instalacji elektrycznej wymaga

a) całkowitej wymiany: **WLZ i instalacja administracyjna**

b) częściowej wymiany:

- wymiana pionów na min. $\text{Cu } 5 \times 10 \text{ mm}^2$ lub (wg. obliczeń)
- wymiana WLZ mieszkań na min. $\text{Cu } 3 \times 4 \text{ mm}^2$ lub $\text{Cu } 5 \times 6 \text{ mm}^2$

c) napraw : **wymiana gniazd w lokalach wg. protokołu pomiaru**

d) zmian polegających na:

- montaż wył. różnicowo-prądowych przy najbliższym remoncie.
- zmianie systemu sieci na TNS
- montaż ochrony przeciwprzepięciowej przy najbliższym remoncie.
- **pilnie wykonać uziemienia wyrównawcze.**

9. Stan techniczny instalacji:

a) zagraża porażeniem: wg. protokołu pomiaru (brak ochrony przeciwporażeniowej)

b) pomiar izolacji - wynik pozytywny.

10. Prowadzący kontrolę zapoznał się z dokumentacją powstałą po poprzedniej kontroli.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia wykonania zalecenia z poprzedniej kontroli.

Inne uwagi:

- poprzednia kontrola dotyczyła tylko części administracyjnej.
- usterki usunięto.

11. Budynek zasilany jest ze stacji trafo. : Śródkowa nr 2-0011

System:

- Zasilaniu budynku - TT
- Instalacja odbiorcza - TN-C

Kontrolę przeprowadził i protokół sporządził:

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Specjaliści ds. Technicznych - Elektrycznych
upr. bud. ET.I. 63/6/76 Sk-re
upr. elekt. Sk. 1973/1/2016, .D-197/17/2016
Marcin Mączyński

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w przetargu nieograniczonym jeśli dane są zbierane od innego podmiotu, niż ten kogo dane dotyczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenia”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1 tel. 46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu, którego działa P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr. 5 tel. 46 858 1000 adres e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

- imię i nazwisko
- numer PESEL
- numer uprawnień zawodowego,
- data i miejsce urodzenia

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pan Jaromir Dylewski, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@zyrardow.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne:

- w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych osobowych w tym obowiązków wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia
- w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych - podstawa art. 6 ust. 1 lit. f w/w Rozporządzenia.

4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od podmiotu składającego ofertę w zapytaniu ofertowym

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom (tzw. strona trzecia), które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

8. Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

- na podstawie art. 15 w/w Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 w/w Rozporządzenia prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 w/w Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 w/w Rozporządzenia,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w/w Rozporządzenia;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e w/w Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 w/w Rozporządzenia;
 - na podstawie art. 21 w/w Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.....

Data i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy